

平成29年3月14日

品質証明書

〒 181-0013

東京都三鷹市下連雀3-32-3 三鷹産業プラザアネックス2F
エディフィス省エネテック株式会社

代表取締役社長 改正総一郎

TEL 0422-26-6922 eFax 03-6740-1943




共通項目	VENTOsan 品番	iV15
	試験風量	20~51.2m ³ /h
	試験風量25~50%の平均熱交換率	86%
	試験風量50~100%の平均熱交換率	76%

平均熱交換率	風量レベル	外気温度	内気相対湿度
88%	弱35%	+4℃	36%
83%		-3℃	46%
76%		-15℃	<30%
81%	中75%	+4℃	36%
67%		-3℃	46%
62%		-15℃	<30%
69.7%	強100%	+4℃	36%
最大風量	51.2m ³ /h		
消費電力	最大3wh (2台1対で試験: 最大5.9wh)		
比消費電力(換気量比及び風量比)	換気量比0.12W/(m ³ /h) 風量比0.06W/(m ³ /h)		
騒音レベル	運転モード弱: 19db (A) 運転モード中: 30db (A) 運転モード強: 41db (A)		

換気風量変化率		インナーカバー-R298	インナーカバー-Flair	インナーカバー-IV-S
風量レベル		換気量(m ³ /h)	換気量(m ³ /h)	換気量(m ³ /h)
強	100%	25.0	25.0	21.0
中	50%	12.5	12.5	10.5
弱	25%	6.3	6.3	5.3

PQ曲線図

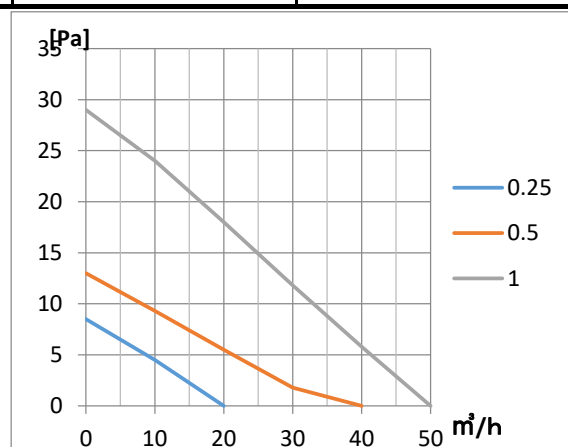

本証明書は 熱交換換気試験規格DIN 1946-6 ドイツ建築技術研究所 (DIBt) 試験データをもとに翻訳作成
 支援文書 : DIBt(ドイツ建築技術研究所) TÜV SÜD (テュフズード)の成績表(ドイツ語)を用意しています
 追加情報 : インヴェンター社はISO9001に基づく品質管理体制により上記製品の供給を行っています