

平成29年3月27日

品質証明書

〒 181-0013

東京都三鷹市下連雀3-32-3 三鷹産業プラザアネックス2F

エディフィス省エネテック株式会社

代表取締役社長 改正総一郎

TEL 0422-26-6922 eFax 03-6740-1943



| | | |
|------|--------------------|--------------------------|
| 共通項目 | VENTOSan 品番 | iV15 |
| | 試験風量 | 20~51.2m ³ /h |
| | 試験風量25~50%の平均熱交換率 | 86% |
| | 試験風量50~100%の平均熱交換率 | 76% |


| 平均熱交換率 | 風量レベル | 外気温度 | 内気相対湿度 |
|------------------|--|------|--------|
| 88% | 弱35% | +4℃ | 36% |
| 83% | | -3℃ | 46% |
| 76% | | -15℃ | <30% |
| 81% | 中75% | +4℃ | 36% |
| 67% | | -3℃ | 46% |
| 62% | | -15℃ | <30% |
| 69.7% | 強100% | +4℃ | 36% |
| 最大風量 | 51.2m ³ /h | | |
| 消費電力 | 1wh-3wh (2台1対で試験: 最小1.9wh 最大5.9wh) | | |
| 比消費電力(換気量比及び風量比) | 換気量比0.12W/(m ³ /h) 風量比0.06W/(m ³ /h) | | |
| 騒音レベル | 運転モード弱: 19db(A) 運転モード中: 30db(A) 運転モード強: 41 db(A) | | |

| 換気風量変化率 | | インナーカバーR298 | インナーカバーFlair | インナーカバーIV-S |
|---------|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 風量レベル | | 換気量(m ³ /h) | 換気量(m ³ /h) | 換気量(m ³ /h) |
| 強 | 100% | 25.0 | 25.0 | 21.0 |
| 中 | 50% | 12.5 | 12.5 | 10.5 |
| 弱 | 25% | 6.3 | 6.3 | 5.3 |

ヴェントサンの有効換気量率は1(100%)です。還気が給気に混入することはありません。

ヴェントサンはダクトがなく、給気口と排気口が別になるためです。

PQ曲線図

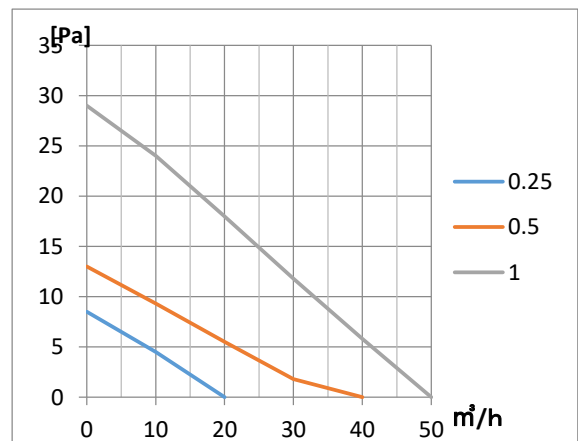

本証明書は 熱交換換気試験規格DIN 1946-6 ドイツ建築技術研究所(DIBt)試験データをもとに翻訳作成
 支援文書 : DIBt(ドイツ建築技術研究所)TÜV SÜD(テュフズード)の成績表(ドイツ語)を用意しています
 追加情報 : インヴェンター社はISO9001に基づく品質管理体制により上記製品の供給を行っています